

BETECKNINGAR

— Befintliga och blivande väggar i brandklass B60.
 Ventilationschakt utföres i klass A30 med isolerade kanaler i klass A30. Imkanal inom brandcell (kök) utföres i brandklass A15.
 Varje lägenhet har tillgång till minst ett fönster som uppfyller kraven i SBN 80. 37:2213.

Lägenhetsskiljande bjälklag i lägst klass B60.


RITN. BETECKNINGAR
 V59:3

10 KV SLOTTSSKOGSLEDET, TOMT NR 4, I
 STADSDELEN KOMMENDANTSRÅGEN, GÖTEBORGS KOMMUN

BYGGNADSNÄMNDEN I GÖTEBORG

Denna handling tillhör beslut om byggnadslov
2067-86 1987-05-19
 ÄRENDENUMMER FASTSTÄLLESDATUM
 Antal fastställda ritningar
 framgår av bevis om byggnadslov.

RELATIONS-RITNING 1987.05.07

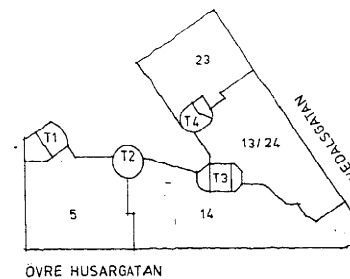

CASTURE ANDERSSON
SA VVS-KONSULT
 LANTMILSGATAN 8, 42137 V. FRÖLUNDA
 TELEFON 031-451609
 HANDLÄGGARE S. ANDERSSON
 GÖTEBORG 1984. 11.28

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	BYGG	DATUM
10 KV SLOTTSSKOGSLEDET, TOMT NR 4.				
ÖVRE HUSARG. 25A o. B - OLIVEDALSG. 2				
PLAN VÅNING 4 TR.				
BLIVANDE UTSEENDE RÖRANLÄGGNING SKALA 1:100				
ARBEJDSRUMMER	400	RITNINGSSKIFOR	V59:6R	

1141351

ARKIVA

870616